

LAPAČ TUKOV S ODKAĽOVAČOM

VEĽKOSŤ 1 AŽ 2 l/s
POLYETYLÉN (PE)

Dajme to najlepšie našej planete


6614

1 Technická špecifikácia

Lapač tukov je zariadenie určené na zachytávanie a skladovanie pevných látok, tukov a olejov živočíšneho a rastlinného pôvodu, ktoré sú obsiahnuté v odpadových vodách z domácností, kuchýň, reštauračných zariadení a iných prevádzok produkujúcich tuky. Zóna odkalovača (V100) je zabudovaná priamo do každého zariadenia. Naše lapače sú plne v súlade s normou STN EN 1825-1 a nesú povinné označenie CE.

2 Použitie

Na základe platnej legislatívy a predpisov o verejnom zdravotníctve musí byť na kanalizačnom výstupe malého gastro zariadenia, závodnej kuchyne, školskej jedálne alebo reštaurácie inštalovaný lapač tukov. Pokiaľ ide o agropotravinársky priemysel, je nevyhnutné riadiť sa návrhom odbornej projektovanej kancelárie, ktorá vhodné zariadenie presne nadimenzuje.

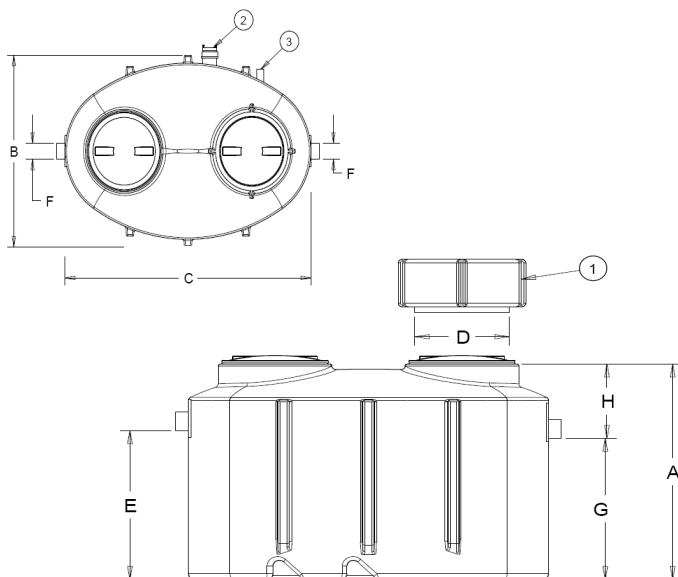

3 Údržba

Spoločnosť zabezpečujúca údržbu (alebo prevádzkovateľ) musí zariadenie pravidelne vyprázdňovať s frekvenciou každých 15 dní až 2 mesiace, v závislosti od množstva zachytených pevných látok a usadených tukov.

Dôležité: Po každom kompletnom vyprázdnení je nevyhnutné lapač ihneď a úplne naplniť studenou čistou vodou..



EN 1825-1

**ZÁRUKA
PROTI
KORÓZII
20 ROKOV**

4 Umiestnenie a inštalácia

Lapač môže byť nainštalovaný vo vnútri alebo z vonkajšej strany budovy. Umiestňuje sa pod zem a čo najbližšie k zdroju znečistenia. Revízný kryt zariadenia musí byť umiestnený presne na úrovni finálneho terénu alebo podlahy a musí zostať vždy prístupný pre potreby údržby. Spodná časť výkopu musí byť dokonale vodorovná a musí tvoriť minimálne 10 cm lôžko z piesku. Bočný obsyp sa musí realizovať výhradne pieskom, v žiadnom prípade nepoužívajte vykopanú zeminu alebo hrubý štrk. Súčasne s obsypávaním sa musí realizovať aj postupné napĺňanie zariadenia čistou vodou, aby sa vyrovnali bočné tlaky zeminy a zabránilo sa deformácii nádrže. V prípade prejazdu vozidiel, vysokozdvížných vozíkov, pri zvýšenom tlaku spôsobenom podloží, alebo ak je výška násypu nad hornou úrovňou lapača väčšia ako 500 mm, musí byť nad zariadením zrealizovaná samonosná železobetónová roznášacia doska. Odvetranie: Pre správne odvetranie odporúčame použiť potrubie s priemerom DN 50 mm, ktoré bude vyvedené nad úroveň strechy a na konci vybavené ochrannou sieťou proti hmyzu a malým zvieratám. (Postupujte podľa inštaláčného návodu **P072**)

5 Odsávanie na diaľku

Odsávanie na diaľku je možné zrealizovať pomocou príplatkového zariadenia OD2/100. Spoločnosť zabezpečujúca inštaláciu musí dodať a nainštalovať tlakové nasávacie potrubie z PVC s priemerom DN 80 mm a postupovať v súlade s montážnym návodom.

ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD | LAPAČE TUKOV

Referencia	prietok (l/s)	A	B	C	ØD	E	ØF	G	H	Revízne otvory	Objem lapača (l)	Odsávacie zar. DN80
SGD2-01	1	1070	680	1115	400	800	100	730	340	1	137	OD2/100
SGD2-02	2	1225	1200	1695	400	890	100	820	405	2	367	OD2/100

Príslušenstvo :

RH502.....skrutkovací nadstavec Ø400mm, výška 250mm
ANG2-3.....Hladinový alarm pre lapače tukov
ANG2- 3-N.....Zjednodušený hladinový alarm (1 sonda)
SNB/SG.....Sonda na vrstvu kalu