

SEPARÁTOR TUKU

S ODKAĽOVAČOM - VEĽKOSŤ 3,6 AŽ 8l/s
POLYETYLÉN (PE)

SIMOP

SPOLOČNE PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Dajme to najlepšie našej planete


6615

1 Technická definícia

Lapač tukov je zariadenie určené na zachytávanie a skladovanie pevných látok, tukov, živočíšnych a rastlinných olejov obsiahnutých vo vode z domácností, kuchýň, reštauračných zariadení a iných prevádzok produkujúcich tuky. Zóna odkalovača V100 je zabudovaná do každého zariadenia. Naše zariadenia sú v súlade s normou NF EN 1825-1 a majú označenie CE.

2 Použitie

Na základe nariadenia Zákonníka o verejnom zdravotníctve musí byť na kanalizačnom výstupe malého gastro zariadenia, závodnej kuchyne, školskej kuchyne alebo reštaurácie inštalovaný separátor tukov. Pokiaľ ide o agropotravinársky priemysel je nevyhnutné dodržať návrh technickej projektovacej kancelárie, ktorá nadimenzuje vhodné zariadenie.

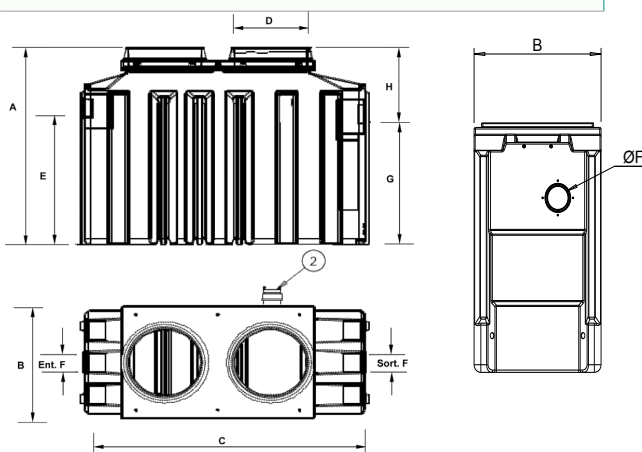

3 Údržba

Spoločnosť zabezpečujúca čistenie musí zariadenie pravidelne vyprázdňovať s frekvenciou 15 dní až dva mesiace v závislosti na množstve zachytených pevných látok a tukov.

Dôležité: Po každom vyprázdnení je nevyhnutné separátor úplne naplniť studenou čistou vodou.



EN 1825-1

**ZÁRUKA
PROTI
KORÓZII
20 ROKOV**

4 Umiestnenie a inštalácia

Zariadenie môže byť nainštalované vnútri, alebo z vonkajšej časti budovy, umiestnené pod zem a čo najbližšie k miestu spracovania. Kryt separátora bude umiestnený na úrovni zeme alebo podlahy.

Spodná časť výkopu musí byť úplne rovná a mať min 10 cm lôžko z piesku. Obsyp musí byť realizovaný pieskom, v žiadnom prípade nie vykopanou zeminou alebo štrkom. Súčasne s obsypom sa realizuje napĺňanie zariadenia čistou vodou, aby sme zabránili deformáciám a bočným tlakom. V prípade prejazdu vozidla, vysokozdvížneho vozíka, prípadne tlakom spôsobeným poveternostnými podmienkami, alebo pri výške násypu väčšieho ako 500 mm nad hornú úroveň separátora, musí byť zrealizovaná železobetónová roznášacia doska. Vrchný kryt musí zostať vždy prístupný, aby bolo možné vykonať údržbu.

Na ventiláciu odporúčame potrubie D50 mm, ktoré bude vyvedené nad úroveň strechy a bude opatrené na konci sieťou proti hmyzu a malým zvieratám. **Návod na inštaláciu P072**

5 Odsávanie na diaľku

Odsávanie na diaľku je možné v prípade príplatkového zariadenia OD2/100. Spoločnosť zabezpečujúca inštaláciu musí dodať a inštalovať nasávacie tlakové potrubie z PVC D80 mm a postupovať v súlade s návodom.

Referencia	prietok (l/s)	A	B	C	D	E	ØF	G	H	Revízne otvory	Objem Separátora (l)	Odsávacie zariadenie DN80mm
SGD2-03	3	1280	760	1410	600X690	820	110	720	560	1	1200	OD2/100
SGD2-06	6	1580	850	2000	600X690	1010	160	910	670	1	1500	OD2/100
SGD2-08	8	1630	940	2220	600X690	1010	100	910	720	2	2000	OD2/100

Príslušenstvo :

Nadstavecpredĺženie vyrábame na mieru, podľa požiadaviek
ANG2-3.....Hladinový alarm pre separátor tukov
ANG2- 3-N.....Zjednodušený hladinový alarm (1sonda)
SNB/SG.....Sonda na kaľu